


Energetikai szakreferens Éves jelentés 2025

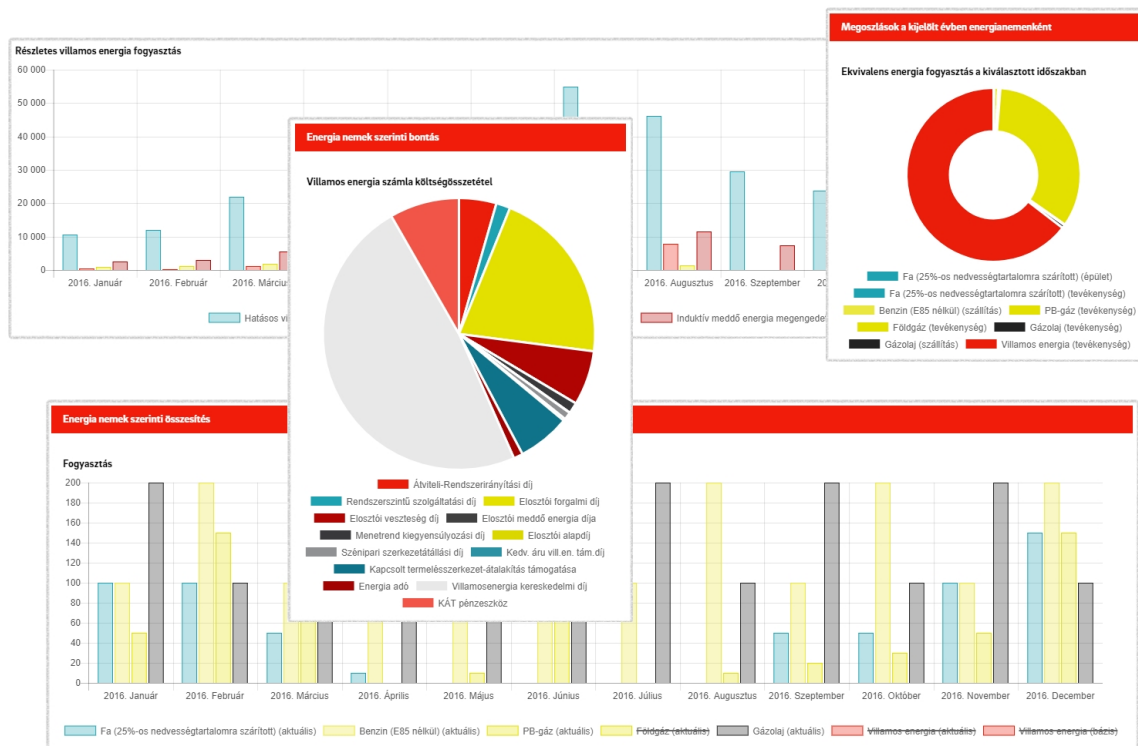

Készítette: E.ON Energia Infrastruktúra Szolgáltatások Kft.

Somogyi Korona Zrt részére.

Tartalomjegyzék

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása	2
1.1 Céghatár	2
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként	2
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként	3
1.4 Energianemek szerinti összesítés	4
1.5 Fogyasztási helyek	5
1.6 Energianemek szerinti bontás	6
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése	11
3. Szakreferens tevékenysége	12


1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Céghozza

Céghozza Somogyi Korona Zrt
Adószáma 10354788214
Cím

1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként


Költség

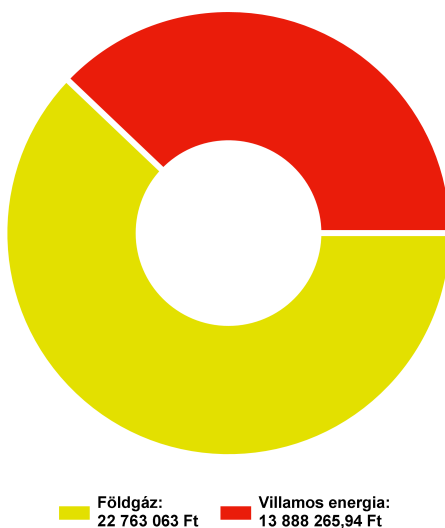

Ekvivalens energia fogyasztás



CO2

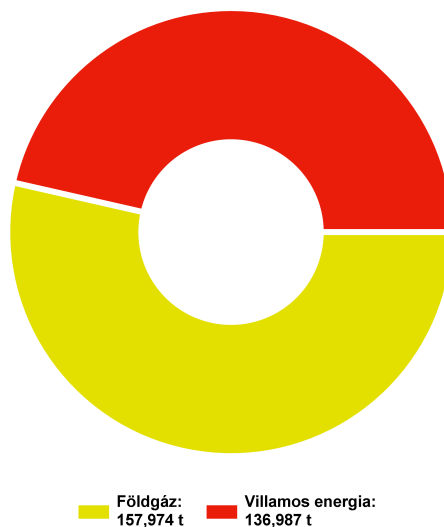


1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként

Költség



Villamos energia: 11 356 393,06 Ft Földgáz: 7 739 322 Ft

Ekvivalens energia fogyasztás

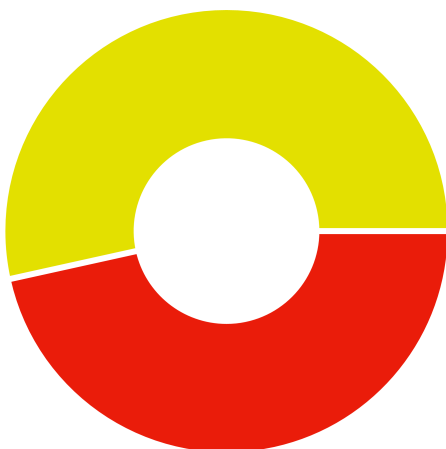

Villamos energia: 279 986,707 kWh Földgáz: 321 698,886 kWh

CO2




Villamos energia: 102,195 t Földgáz: 59,418 t

A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül kiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévvel megelőző évet jelöli.

1.4 Energianemek szerinti összesítés

Fogyasztás

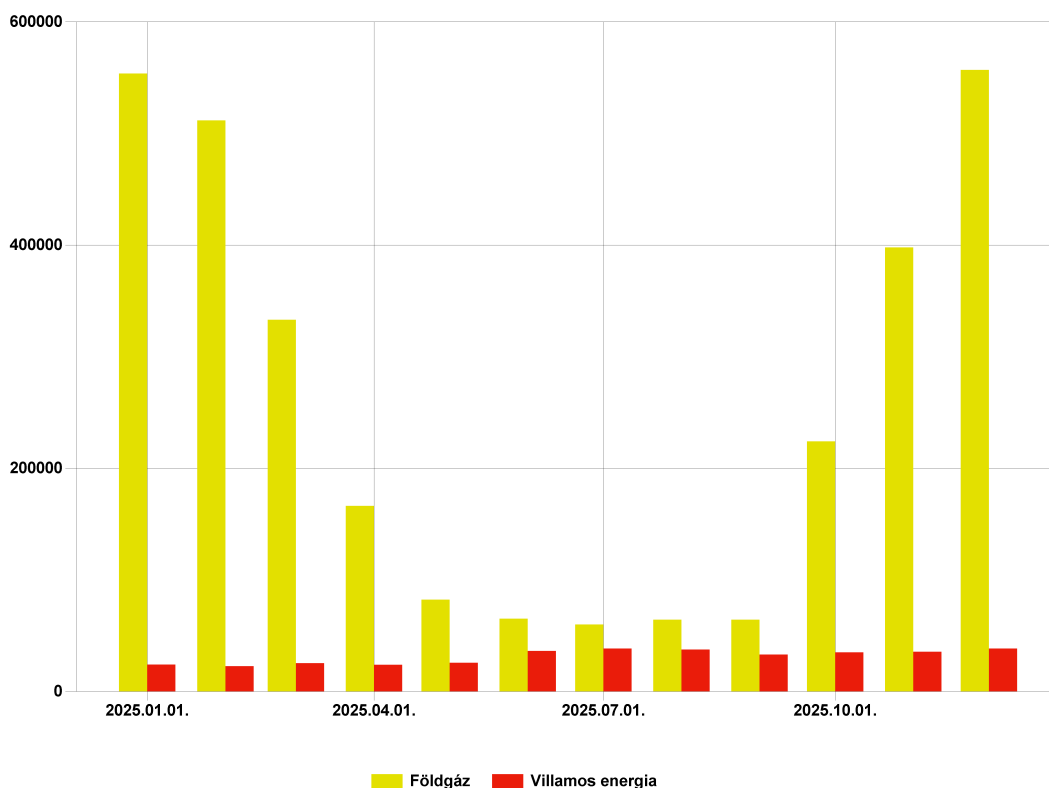

A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiatípusát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük, keresse fel a weboldalt a <https://szakreferens.eon.hu> címen.

A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is), melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.

Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiatípust is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.

FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.

1.5 Fogyasztási helyek


Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.

FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.

POD	Energiatípus	Ajánlás
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	Villamos energia	-
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	Villamos energia	-
HU000120-11-S00000000000000024430	Villamos energia	-
HU000120-11-S00000000000000024431	Villamos energia	-
HU000120-11-S000000000000000655463	Villamos energia	-
HU000120-11-S000000000000000568315	Villamos energia	-
HU000120-11-S0000000000000001557823	Villamos energia	-
39N0402640340006	Földgáz	-
39N040241723000A	Földgáz	-

1.6 Energianemek szerinti bontás

Villamos energia fogyasztása

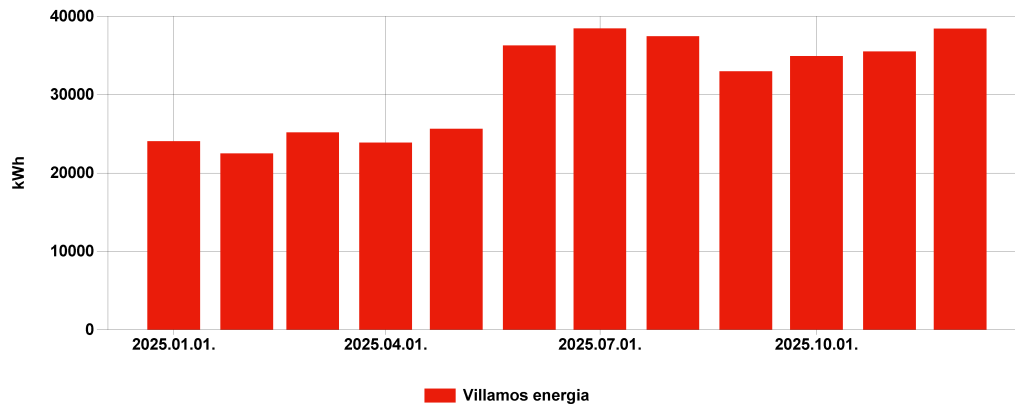

Pénzügyi ellenőrző tábla


Villamos energia	Fogyasztás (kWh)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO2 (t)	Költség (Ft)
2025.01.	24066,919	24066,919	8,784	1085526,559
2025.02.	22505,355	22505,355	8,214	1044835,424
2025.03.	25192,806	25192,806	9,195	1080454,199
2025.04.	23875,676	23875,676	8,715	981667,737
2025.05.	25638,599	25638,599	9,358	956933,599
2025.06.	36279,364	36279,364	13,242	1249137,37
2025.07.	38444,29	38444,29	14,032	1307806,51
2025.08.	37450,246	37450,246	13,669	1281141,89
2025.09.	32989,347	32989,347	12,041	1155014,048
2025.10.	34930,632	34930,632	12,75	1212046,445
2025.11.	35517,007	35517,007	12,964	1228576,58
2025.12.	38417,074	38417,074	14,022	1305125,579

Villamos energia számla részletező

Villamos energia	Átviteli-Rendszerir. díj (Ft)	Rendszer-szintű szolg. díj (Ft)	Elosztói forgalmi díj (Ft)	Elosztói veszteség díj (Ft)	Elosztói meddőenergia díja (Ft)	Menetrend kiegy. díj (Ft)	Elosztói telj. díj (Ft)	Elosztói alapidj (Ft)	Szénipari szerk. díj (Ft)	Kedv. áru vill.en. tám. díj (Ft)
2025.01.	235855,81	0	565605,413	85196,894	20010,24	470,368	110400	5092	0	1925,354
2025.02.	220552,481	0	529585,941	79668,957	17926,4	413,742	110400	5092	0	1800,428
2025.03.	246889,497	0	597281,989	89182,533	22135,04	291,922	110400	5092	0	2015,424
2025.04.	233981,622	0	566054,629	84519,892	20577,28	276,67	110400	5092	0	1910,054
2025.05.	251258,267	0	587125,992	90760,639	17255,19	1093,439	110400	5092	0	2051,088
2025.06.	355537,766	0	795039,509	128428,948	21772,12	2921,346	205620	5092	0	2902,349
2025.07.	376754,044	0	840253,657	136092,787	20237,63	3181,316	205620	5092	0	3075,543
2025.08.	367012,414	0	820894,65	132573,872	21109,56	3008,099	205620	5092	0	2996,02
2025.09.	323295,598	0	706968,856	116782,287	19534,1	3270,139	205620	5092	0	2639,148
2025.10.	342320,189	0	733047,619	123654,436	22677,31	4059,053	205620	5092	0	2794,451
2025.11.	348066,666	0	729675,422	125730,204	22675,91	4729,603	205620	5092	0	2841,361
2025.12.	376487,327	0	804666,489	135996,443	18522,01	4523,63	205620	5092	0	3073,366
Összesen	3678011,68	0	8276200,165	1328587,893	244432,79	28239,326	1991340	61104	0	30024,585

Villamos energia	Kapcsolt termelés-szerk.-átalakítás tám. (Ft)	Energia adó (Ft)	Telj. lekötési díj (Ft)	Nem eng. telj. túllépés (Ft)	Eng. telj. túllépés (Ft)	Villamos energia kereskedelmi díj (Ft)	KÁT (Ft)	Kapacitív meddőe. díj (Ft)	Induktív meddőe. díj (Ft)	Összköltség (Ft)
2025.01.	19494,205	7472,778	0	0	0	0	0	0	0	1051523,062
2025.02.	18229,338	6987,913	0	0	0	0	0	0	0	990657,201
2025.03.	20406,173	7822,366	0	0	0	0	0	0	0	1101516,944
2025.04.	19339,297	7413,397	0	0	0	0	0	0	0	1049564,842
2025.05.	20767,265	7960,785	0	0	0	0	0	0	0	1093764,666
2025.06.	29386,285	11264,742	0	0	0	0	0	0	0	1557965,065
2025.07.	31139,875	11936,952	0	0	0	0	0	0	0	1633383,804
2025.08.	30334,699	11628,301	0	0	0	0	0	0	0	1600269,614
2025.09.	26721,371	10243,192	0	0	0	0	0	0	0	1420166,691
2025.10.	28293,812	10845,961	0	0	0	0	0	0	0	1478404,829
2025.11.	28768,775	11028,031	0	0	0	0	0	0	0	1484227,971
2025.12.	31117,83	11928,502	0	0	0	0	0	0	0	1597027,596
Összesen	303998,925	116532,921	0	0	0	0	0	0	0	16058472,284

Villamos energia számla költségösszetétel

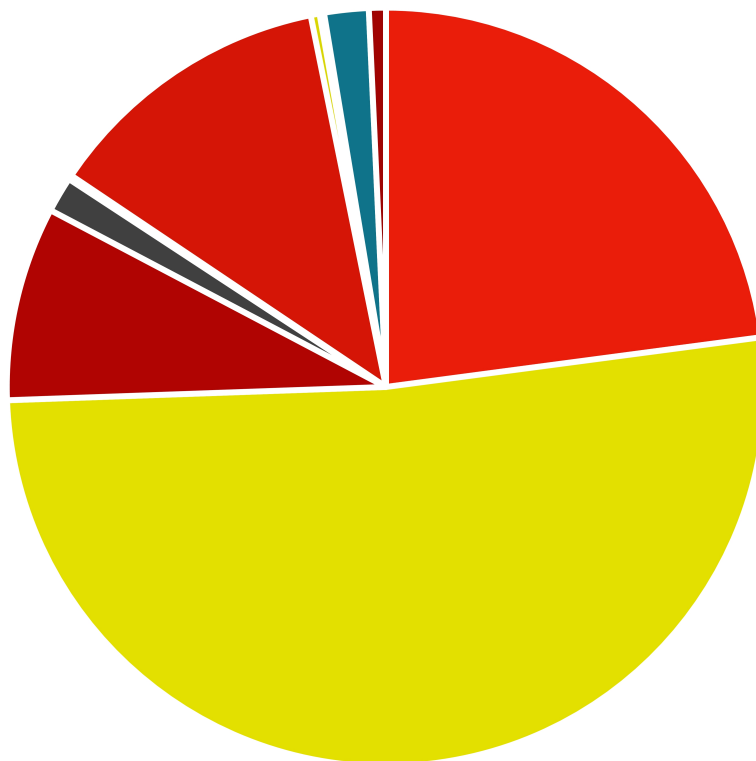


Átviteli-Rendszerir. díj: 3 678 011,68 Ft	Elosztói alapidj: 61 104 Ft	Nem eng. telj.túllépés: 0 Ft
Rendszerszintű szolg. díj: 0 Ft	Szénipari szerk. díj: 0 Ft	Eng. telj. túllépés: 0 Ft
Elosztói forgalmi díj: 8 276 200,165 Ft	Kedv. áru vill.en. tám.díj: 30 024,585 Ft	Villamosenergia kereskedelmi díj: 0 Ft
Elosztói veszteség díj: 1 328 587,893 Ft	Kapcsolt term.szerk.-átalakítási díj: 303 998,925 Ft	KÁT pénzeszköz: 0 Ft
Elosztói meddő energia díja: 244 432,79 Ft	Energia adó: 116 532,921 Ft	Kapacitív meddőe. díj: 0 Ft
Menetrend kiegyensúly. díj: 28 239,326 Ft	Telj. lekötési díj: 0 Ft	Induktív meddőe. díj: 0 Ft
Elosztói teljesítmény díj: 1 991 340 Ft		

Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok

POD	Dátum	Hatásos Fogyasztás (kWh)	Induktív (kVArh)	Kapacitív (kVArh)	Megengedett ind. túllépés (kVArh)	Max teljesítmény (kW)	Lekötött teljesítmény (kW)	Induktív túllépés (kVArh)
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-01	0	0	0	0	0	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-02	0	0	0	0	0	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-03	0	0	0	0	0	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-04	0	0	0	0	0	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-05	2032	263	99	508	28	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-06	6759	1021	268	1689,75	31	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-07	7268	1240	279	1817	33	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-08	6778	1019	380	1694,5	30	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-09	7418	941	474	1854,5	38	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-10	9276	909	535	2319	41	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-11	10927	773	635	2731,75	52	0	0
HU000120F11-U-KORONA-KAPOSVAR----	2025-12	10430	520	565	2607,5	54	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-01	9,708	0	0	2,427	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-02	8,973	0	0	2,243	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-03	9,654	0	0	2,413	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-04	9,693	0	0	2,423	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-05	1,618	0	0	0,404	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-06	0	0	0	0	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-07	0	0	0	0	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-08	0	0	0	0	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-09	0	0	0	0	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-10	0	0	0	0	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-11	0	0	0	0	0	0	0
HU000120-11-S00000000000000024431	2025-12	0	0	0	0	0	0	0
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-01	22891	9631	0	5722,75	72	0	3908,25
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-02	21471	8869	0	5367,75	70	0	3501,25
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-03	24463	10439	0	6115,75	70	0	4323,25
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-04	23184	9815	0	5796	73	0	4019
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-05	22905	9015	0	5726,25	73	0	3288,75
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-06	28976	11276	0	7244	78	0	4032
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-07	30491	11346	0	7622,75	84	0	3723,25
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-08	29930	11293	0	7482,5	86	0	3810,5
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-09	24814	9629	0	6203,5	72	0	3425,5
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-10	24783	10185	0	6195,75	78	0	3989,25
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-11	23693	9830	0	5923,25	71	0	3906,75
HU000120F11-U-SOMOGY-KORONA-KAPV-	2025-12	27108	9930	0	6777	76	0	3153
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-01	263,996	0	0	65,999	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-02	238,353	0	0	59,588	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-03	264,152	0	0	66,038	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-04	255,983	0	0	63,996	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-05	263,981	0	0	65,995	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-06	151,364	0	0	37,841	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-07	290,29	0	0	72,573	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-08	300,246	0	0	75,062	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-09	291,347	0	0	72,837	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-10	300,632	0	0	75,158	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-11	291,007	0	0	72,752	0	0	0
HU000120-11-S000000000000000655463	2025-12	156,074	0	0	39,019	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-01	902,215	0	0	225,554	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-02	787,029	0	0	196,757	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-03	456	0	0	114	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-04	426	0	0	106,5	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-05	436	0	0	109	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-06	393	0	0	98,25	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-07	395	0	0	98,75	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-08	442	0	0	110,5	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-09	466	0	0	116,5	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-10	571	0	0	142,75	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-11	606	0	0	151,5	0	0	0
HU000120-11-S00000000000001557823	2025-12	723	0	0	180,75	0	0	0

Földgáz fogyasztás

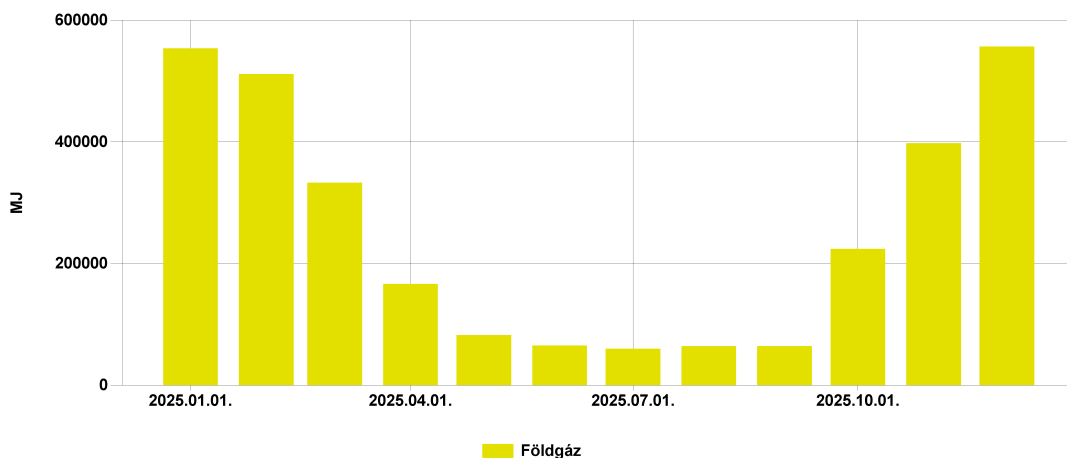


Pénzügyi ellenőrző tábla

Földgáz	Fogyasztás (MJ)	Ekvivalens energia fogyasztás (kWh)	CO ₂ (t)	Költség (Ft)
2025.01.	553767,706	153824,364	28,411	4459183
2025.02.	511608,029	142113,342	26,248	4312516
2025.03.	333031,239	92508,678	17,086	2599607
2025.04.	166276,833	46188,009	8,531	1302212
2025.05.	82249,87	22847,186	4,22	783381
2025.06.	65138,44	18094,011	3,342	685969
2025.07.	59846,145	16623,929	3,07	627191
2025.08.	64128,063	17813,351	3,29	635896
2025.09.	64264,513	17851,254	3,297	618818
2025.10.	224046,994	62235,277	11,495	1457651
2025.11.	397864,292	110517,86	20,413	2327080
2025.12.	556854,066	154681,686	28,57	2953559

Földgáz számla részletező

Gáz	MSZKSZ díj (Ft)	Szagosítási díj (Ft)	Forgalmi díj (Ft)	Energiaadó (Ft)	Gázfogyasztás (Ft)	Kapacitás- lekötési alapidj (Ft)	Fix rendszerh. díjak (Ft)	Összköltség (Ft)
2025.01.	49789,254	0	139976	51777,281	3787333	277613	0	4306488,535
2025.02.	45998,678	0	129320	47835,351	3697546	250747	0	4171447,029
2025.03.	29942,839	0	84180	31138,421	2084902	277613	0	2507776,26
2025.04.	14949,95	0	42030	15546,884	915179	268657	0	1256362,834
2025.05.	7395,086	0	20790	7690,363	447214	277613	0	760702,449
2025.06.	5856,597	0	16465	6090,444	370939	268657	0	668008,041
2025.07.	5380,767	0	15127	5595,615	311319	277613	0	615035,381
2025.08.	5765,754	0	16210	5995,974	317284	277613	0	622868,728
2025.09.	5778,022	0	16244	6008,732	309076	268657	0	605763,754
2025.10.	20144,065	0	18296	20948,394	1058517	294232	0	1412137,459
2025.11.	35771,978	0	32491	37200,311	1856054	284741	0	2246258,29
2025.12.	50066,749	0	45475	52065,855	2398600	294232	0	2840439,604
Összesen	276839,74	0	576604	287893,624	17553963	3317988	0	22013288,364

Földgáz számla költségösszetétel

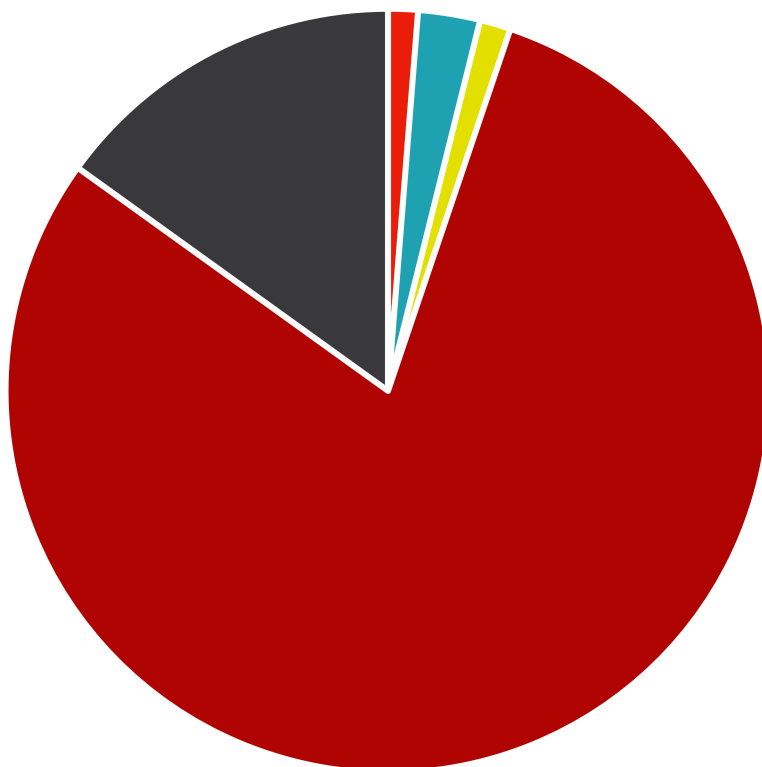

MSZKSZ díj: 276 839,74 Ft	Energiaadó: 287 893,624 Ft	Kapacitáslekötési alapidj: 3 317 988 Ft
Szagosítási díj: 0 Ft	Gázfogyasztás: 17 553 963 Ft	Fix rendszerh. díjak: 0 Ft
Forgalmi díj: 576 604 Ft		

2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az elmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail: energetikus@eon.com

3. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.

Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.